



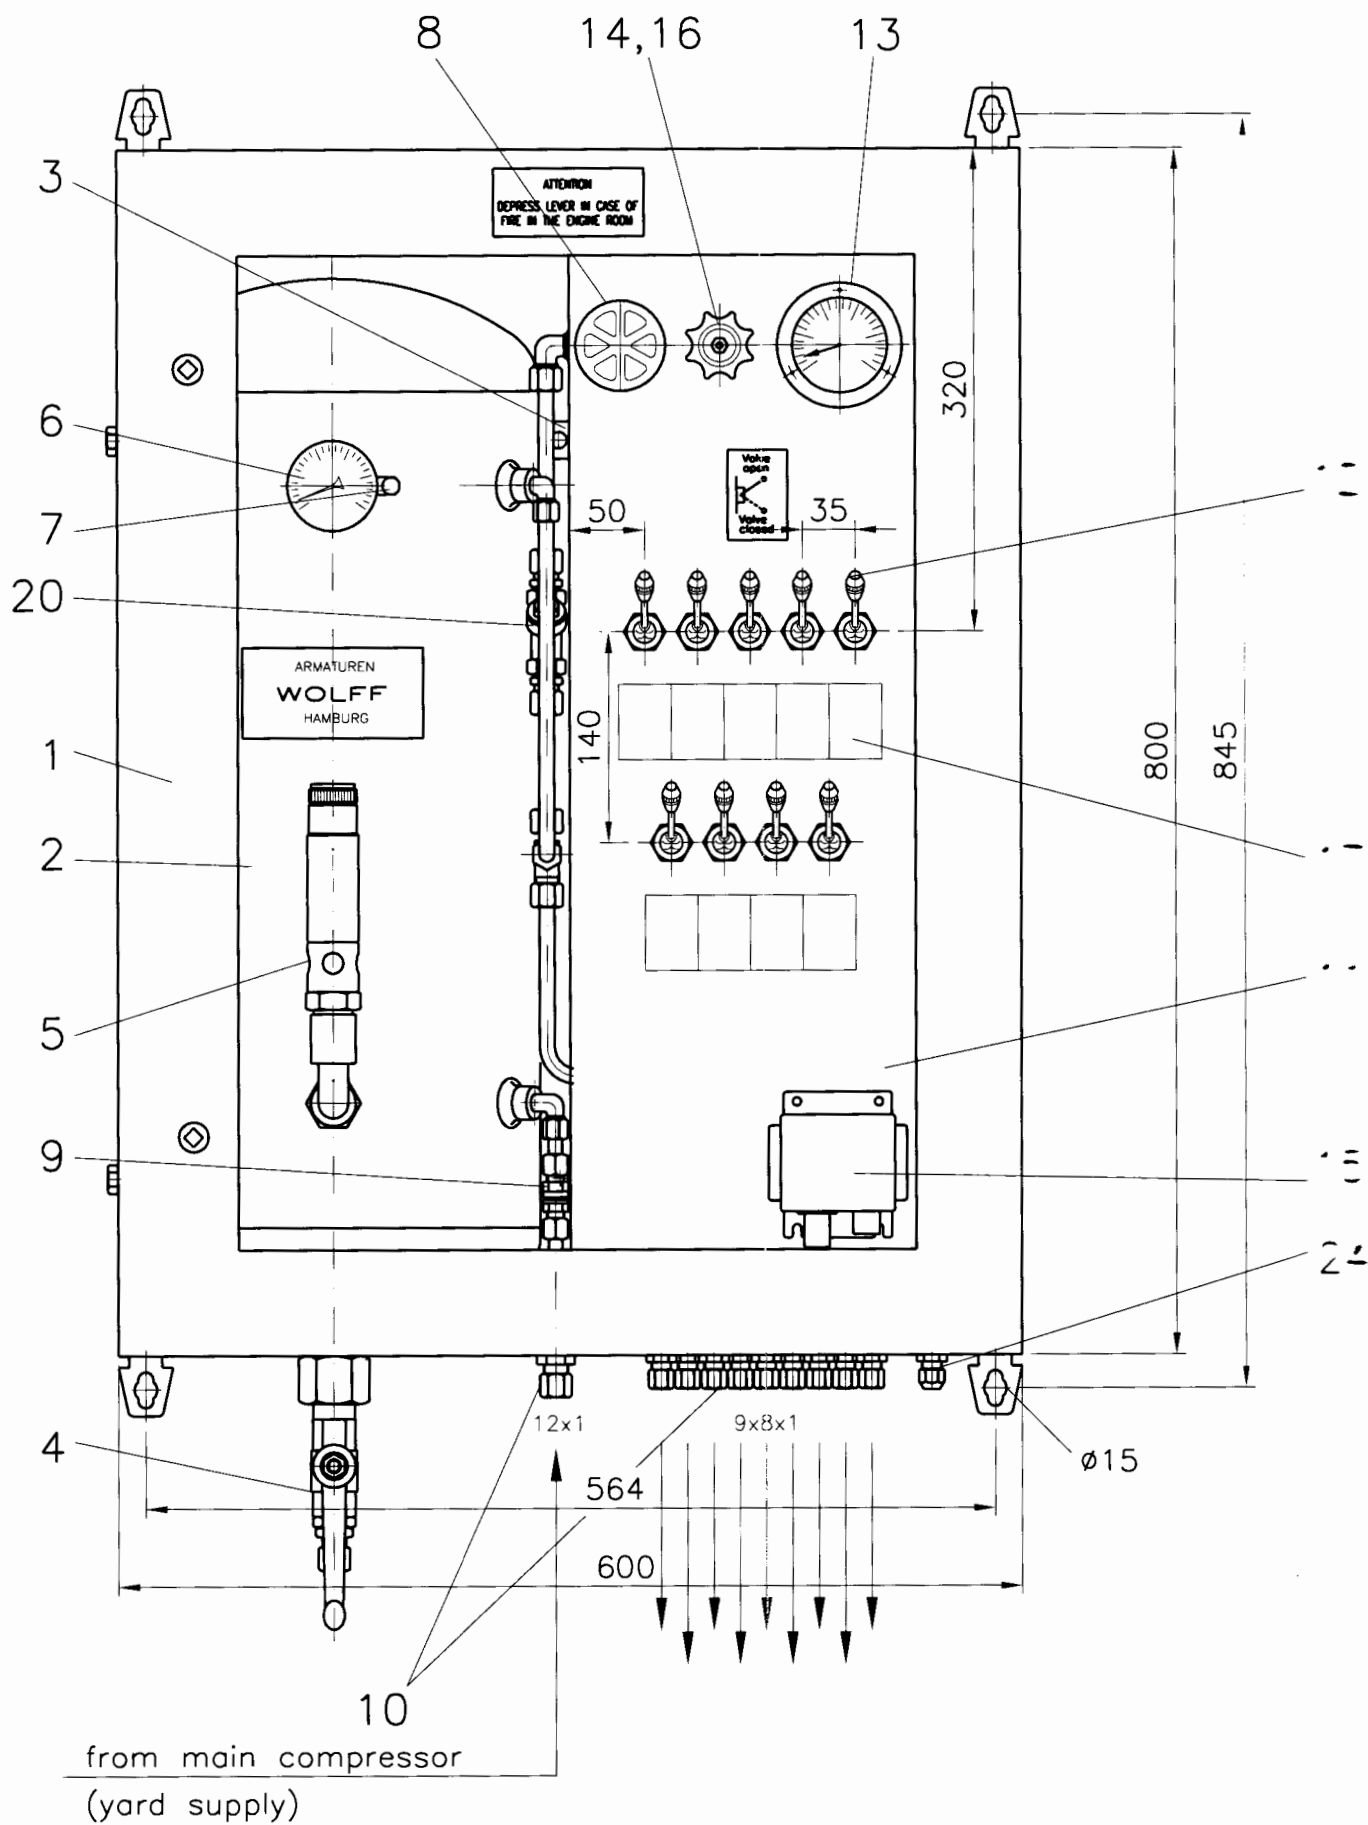

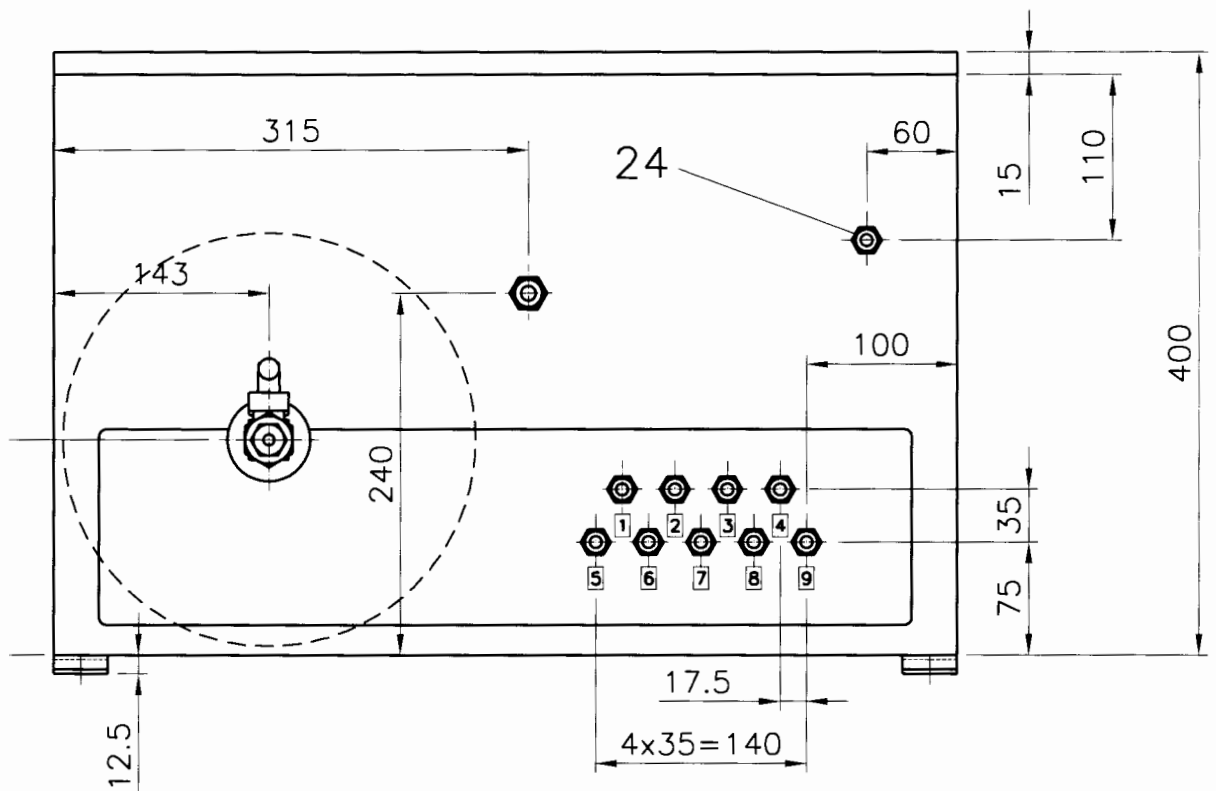

24	Kabeldurchführung PG13.5 /Cable gland PG13.5
20	Schmutzfänger, Y-Type /Strainer, y-type
17	Beschilderung /Name plate
16	Sicherheitsventil 9.5 bar /Safety valve 9.5 bar
15	Niederdruck-Alarmgeber Type Danfoss CAS 139, 10-35bar(450V-60Hz) /Low pressure alarm Type Danfoss CAS 139, 10-35bar(450V-60Hz)
14	Druckminderer 30/8 bar /Pressure reducing valve 30/8 bar
13	Manometer 0-16 bar /Pressure gauge 0-16 bar
12	Steuerventil (3/2-Wege)/Control valve (3/2-way)
11	Steuerplatte /Control plate
10	Verschraubung /union
9	Rückschlagventil /Non-return valve
8	Absperrventil /Master valve
7	Manometerventil /Pressure gauge valve 0-40 bar
6	Manometer 0-40 bar /Pressure gauge 0-40 bar
5	Sicherheitsventil 32 bar /Safety valve 32 bar
4	Ablassventil /Drain valve
3	Behälterbefestigung /vessel holder
2	Druckbehälter PN30, 30l /Pressure vessel PN30, 30l
1	Steuerschrank /Control cabinet

/Item Bezeichnung /Denomination

			Allgemeintoleranz ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715	Masstab /scale 1:1		Final drawing	
				Datum	Name	China Nat./NCS 03HKBjGTBE11XS0504A-1/-2			
			Bearb.	19.04.04	Finze	Bezeichnung /denomination Control cabinet 800x600x400 pressure vessel 30l, 9 control valves			
			Gepr.	19.04.04	Finze				
			Norm						
						Zeichnung Nr. /drawing no.			Blatt
			ARMATUREN WOLFF			K117.001-1			Bl.
ierung	Datum	Nam				Dat.Nr.: K117.001			A-Nr.: ...

ARMATUREN
WOLFF