


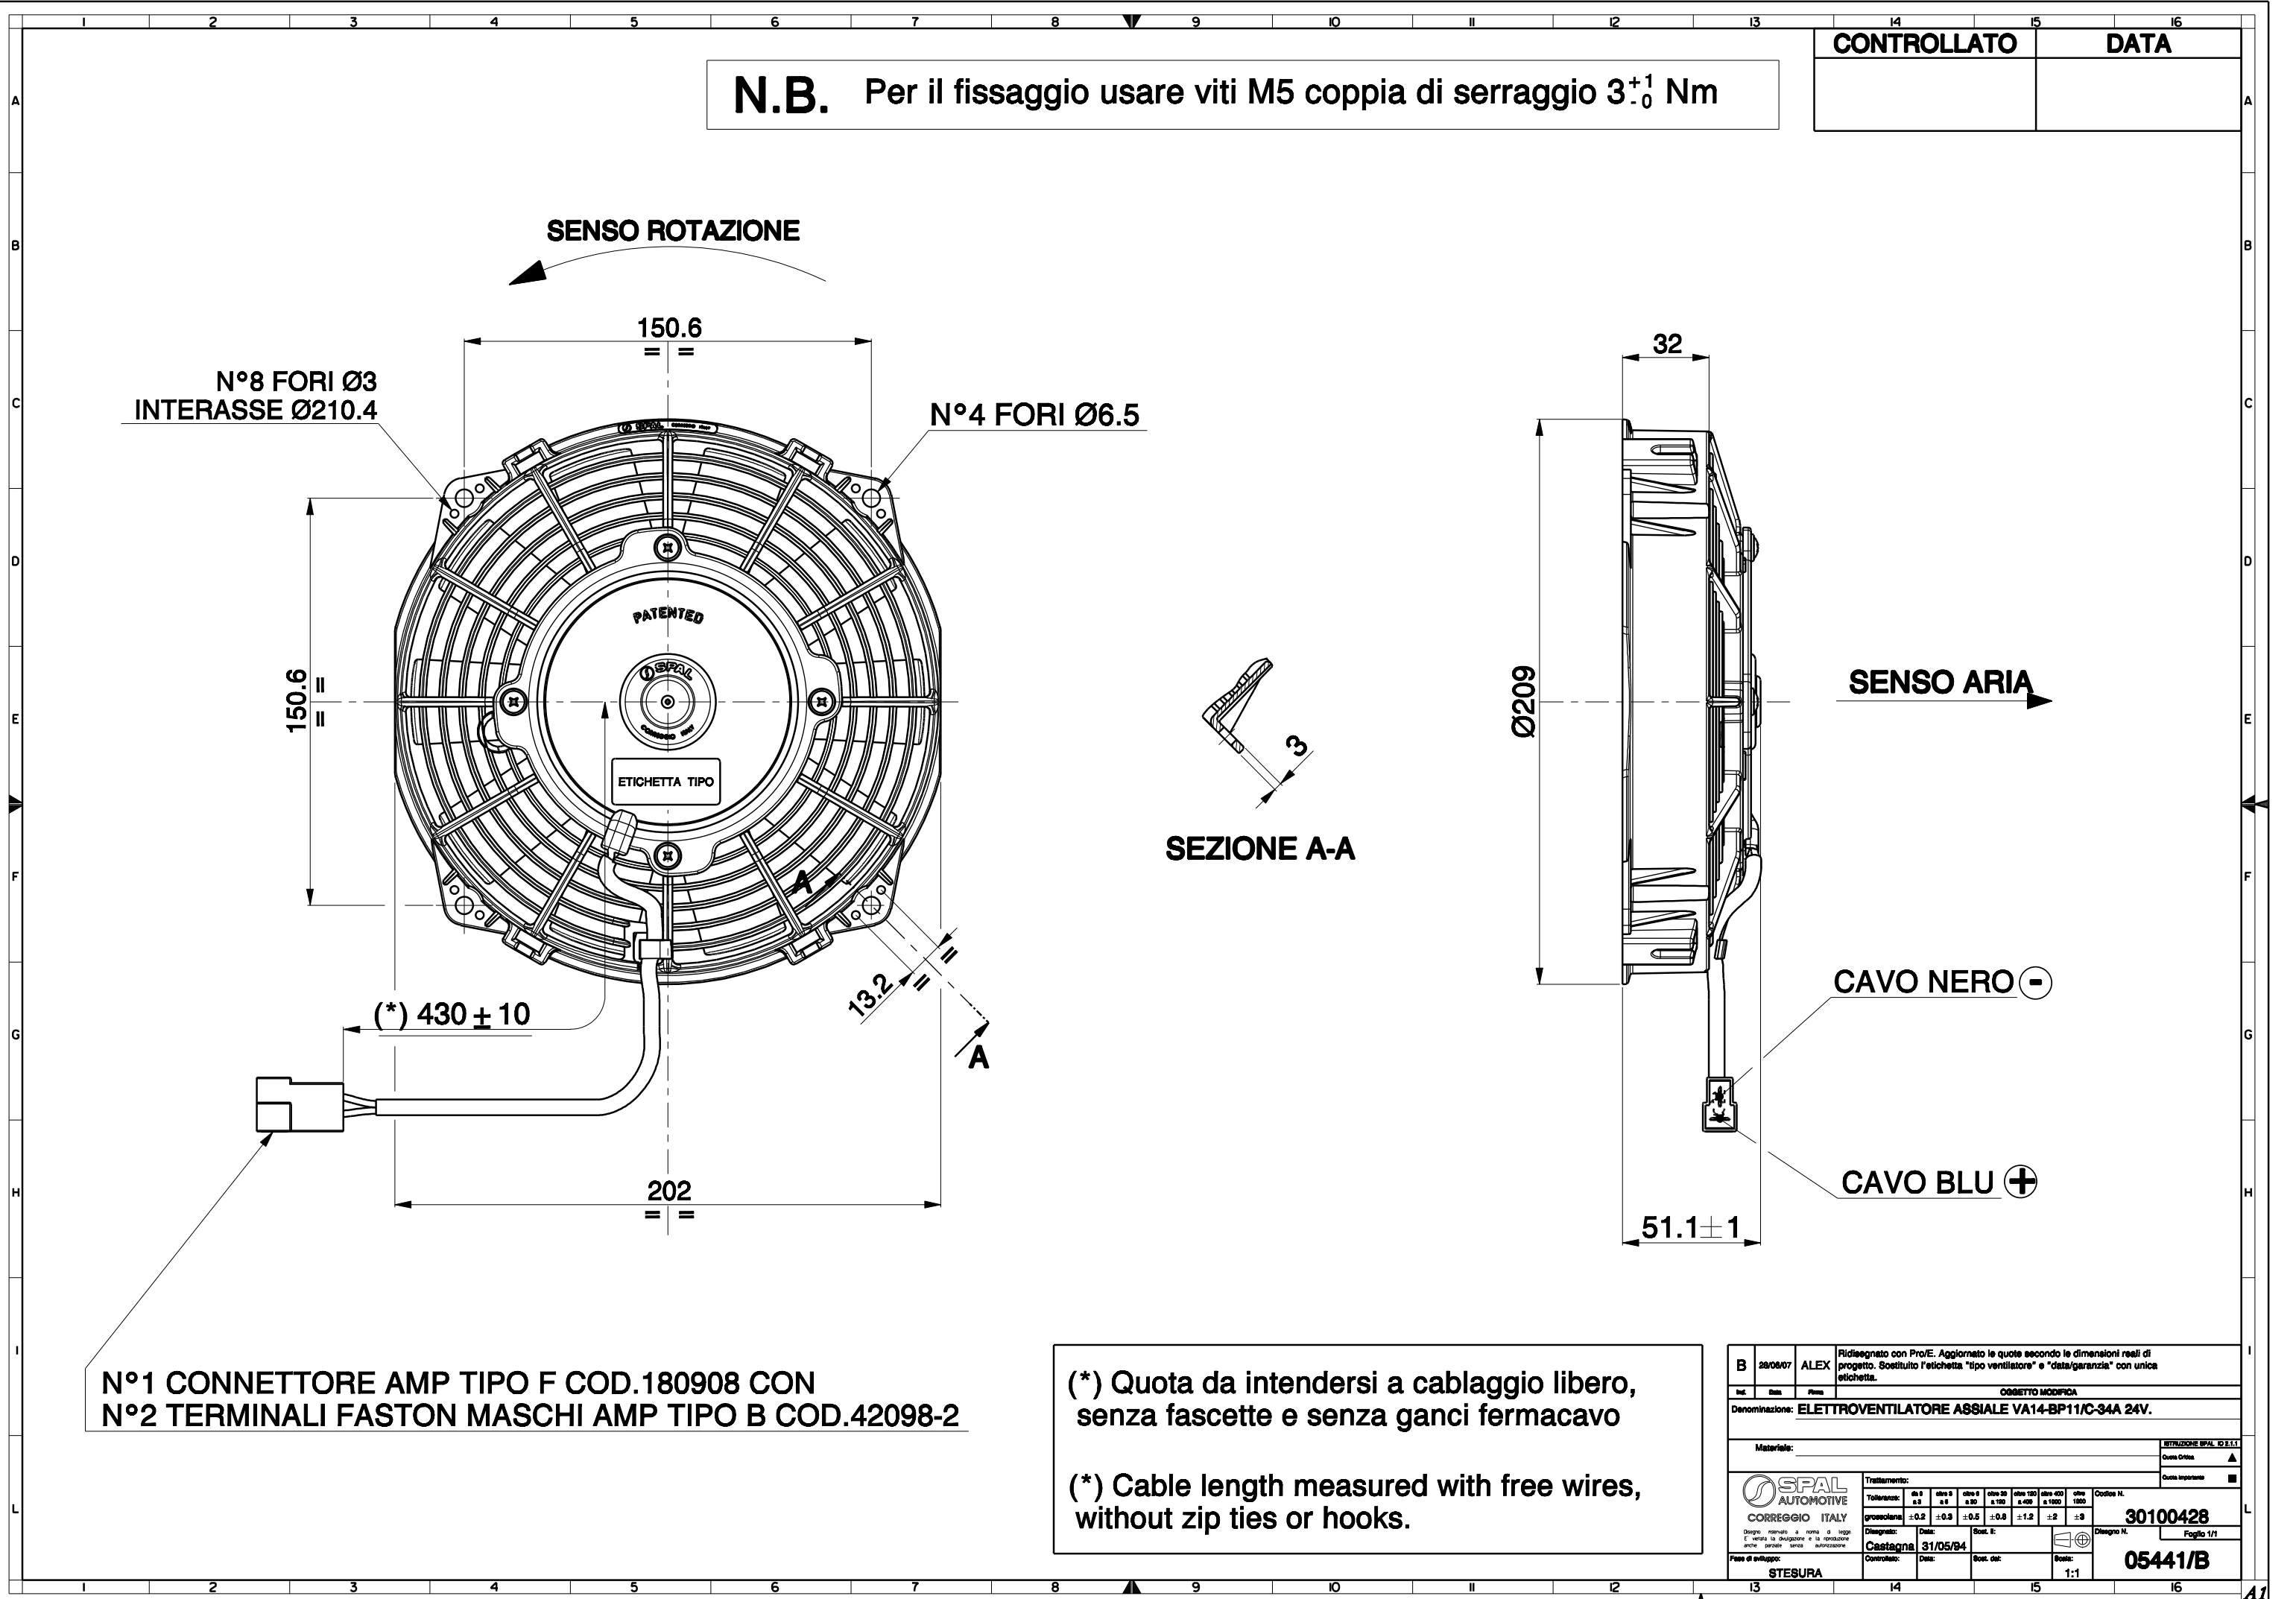

N.B. Per il fissaggio usare viti M5 coppia di serraggio 3^{+1}_0 Nm

CONTROLLATO	DATA

N°1 CONNETTORE AMP TIPO F COD.180908 CON
N°2 TERMINALI FASTON MASCHI AMP TIPO B COD.42098-2

(*) Quota da intendersi a cablaggio libero,
senza fascette e senza ganci fermacavo

(*) Cable length measured with free wires,
without zip ties or hooks.

B	28/08/07	ALEX	Ridisegnato con Pro/E. Aggiornato le quote secondo le dimensioni reali di progetto. Sostituito l'etichetta "tipo ventilatore" e "data/garanzia" con unica etichetta.
Int.	Dis.	Rev.	OSSOETTO MODIFICA
Denominazione: ELETTROVENTILATORE ASSIALE VA14-BP11/C-34A 24V.			
Materiale:			STRUTTURA SPAL Ø211
			Quota Critica: ▲
			Quota Importanza: ■
 CORREGGIO ITALY		Tolleranze:	Codice N.
Disegnato: Castagna		Disegnato:	30100428
Data: 31/05/04		Data:	Foglio 1/1
Pace di sviluppo: STESURA		Scale: 1:1	05441/B